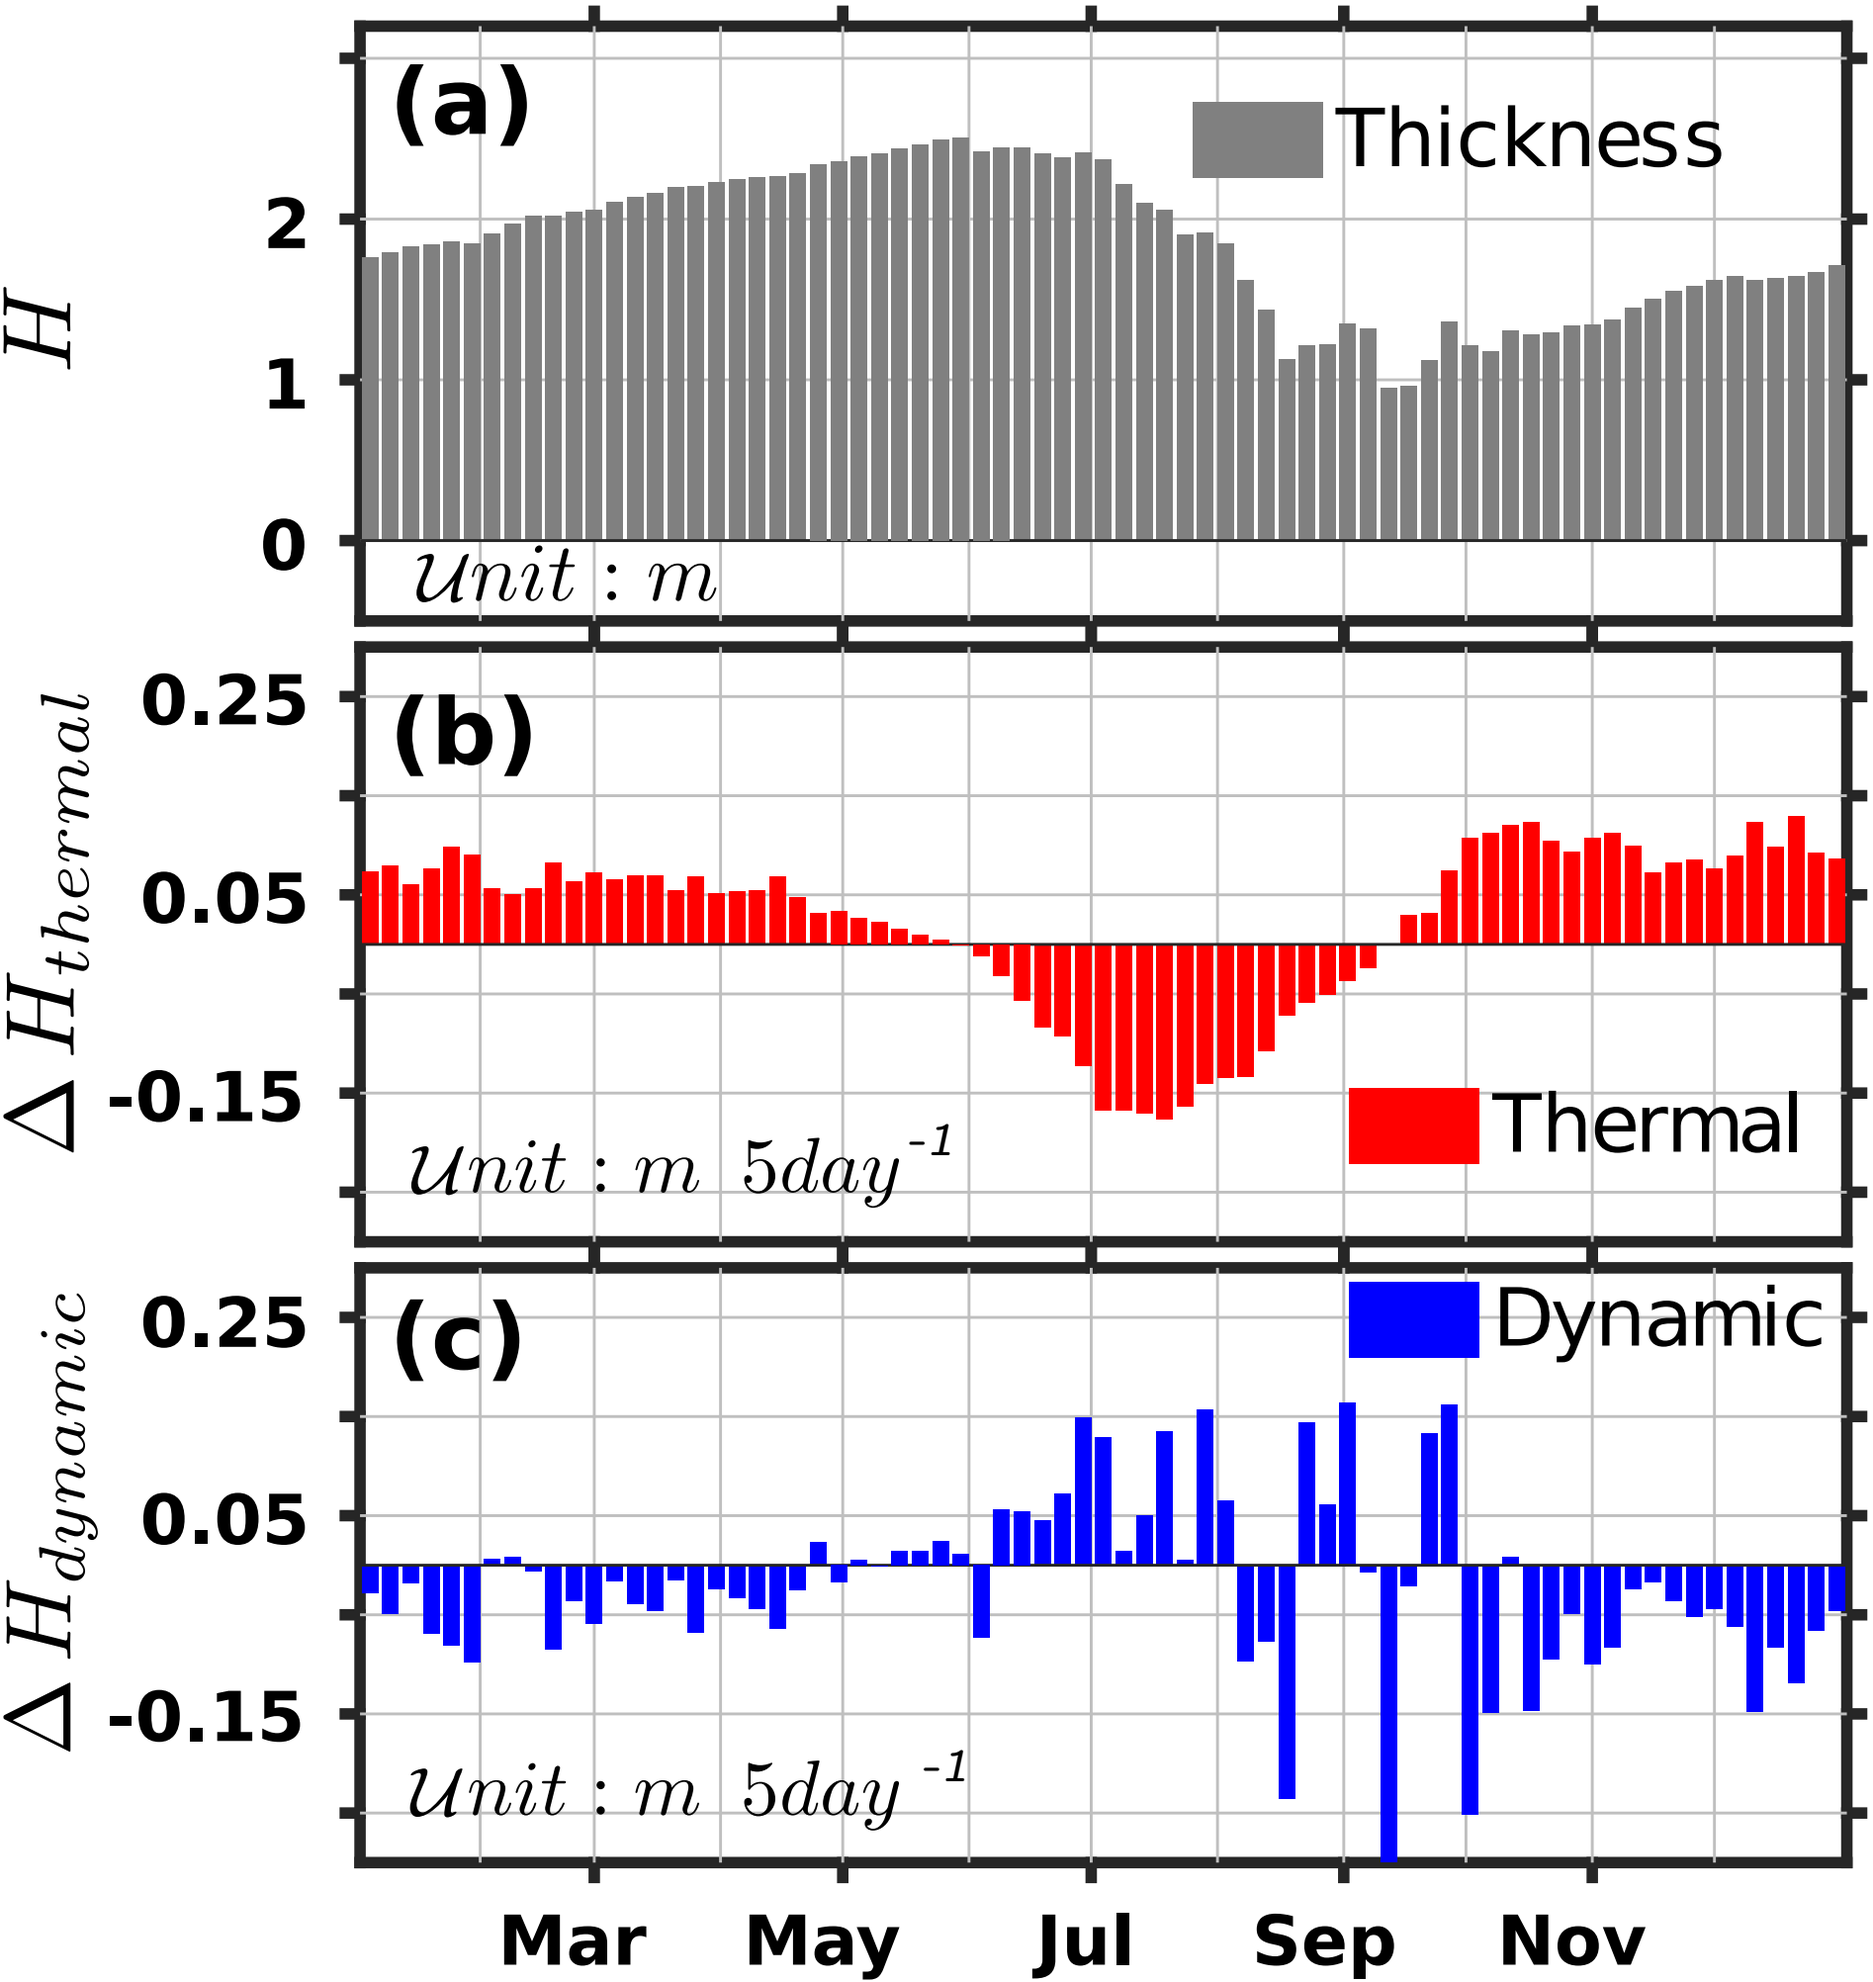
(a)
Thickness
H
2
1
0
$Unit : m$
(b)
$\Delta H_{thermal}$
0.25
0.05
-0.15
Thermal
$Unit : m\ 5day^{-1}$
(c)
Dynamic
$\Delta H_{dynamic}$
0.25
0.05
-0.15
$Unit : m\ 5day^{-1}$
Mar
May
Jul
Sep
Nov